


Załącznik nr 3 do SWZ

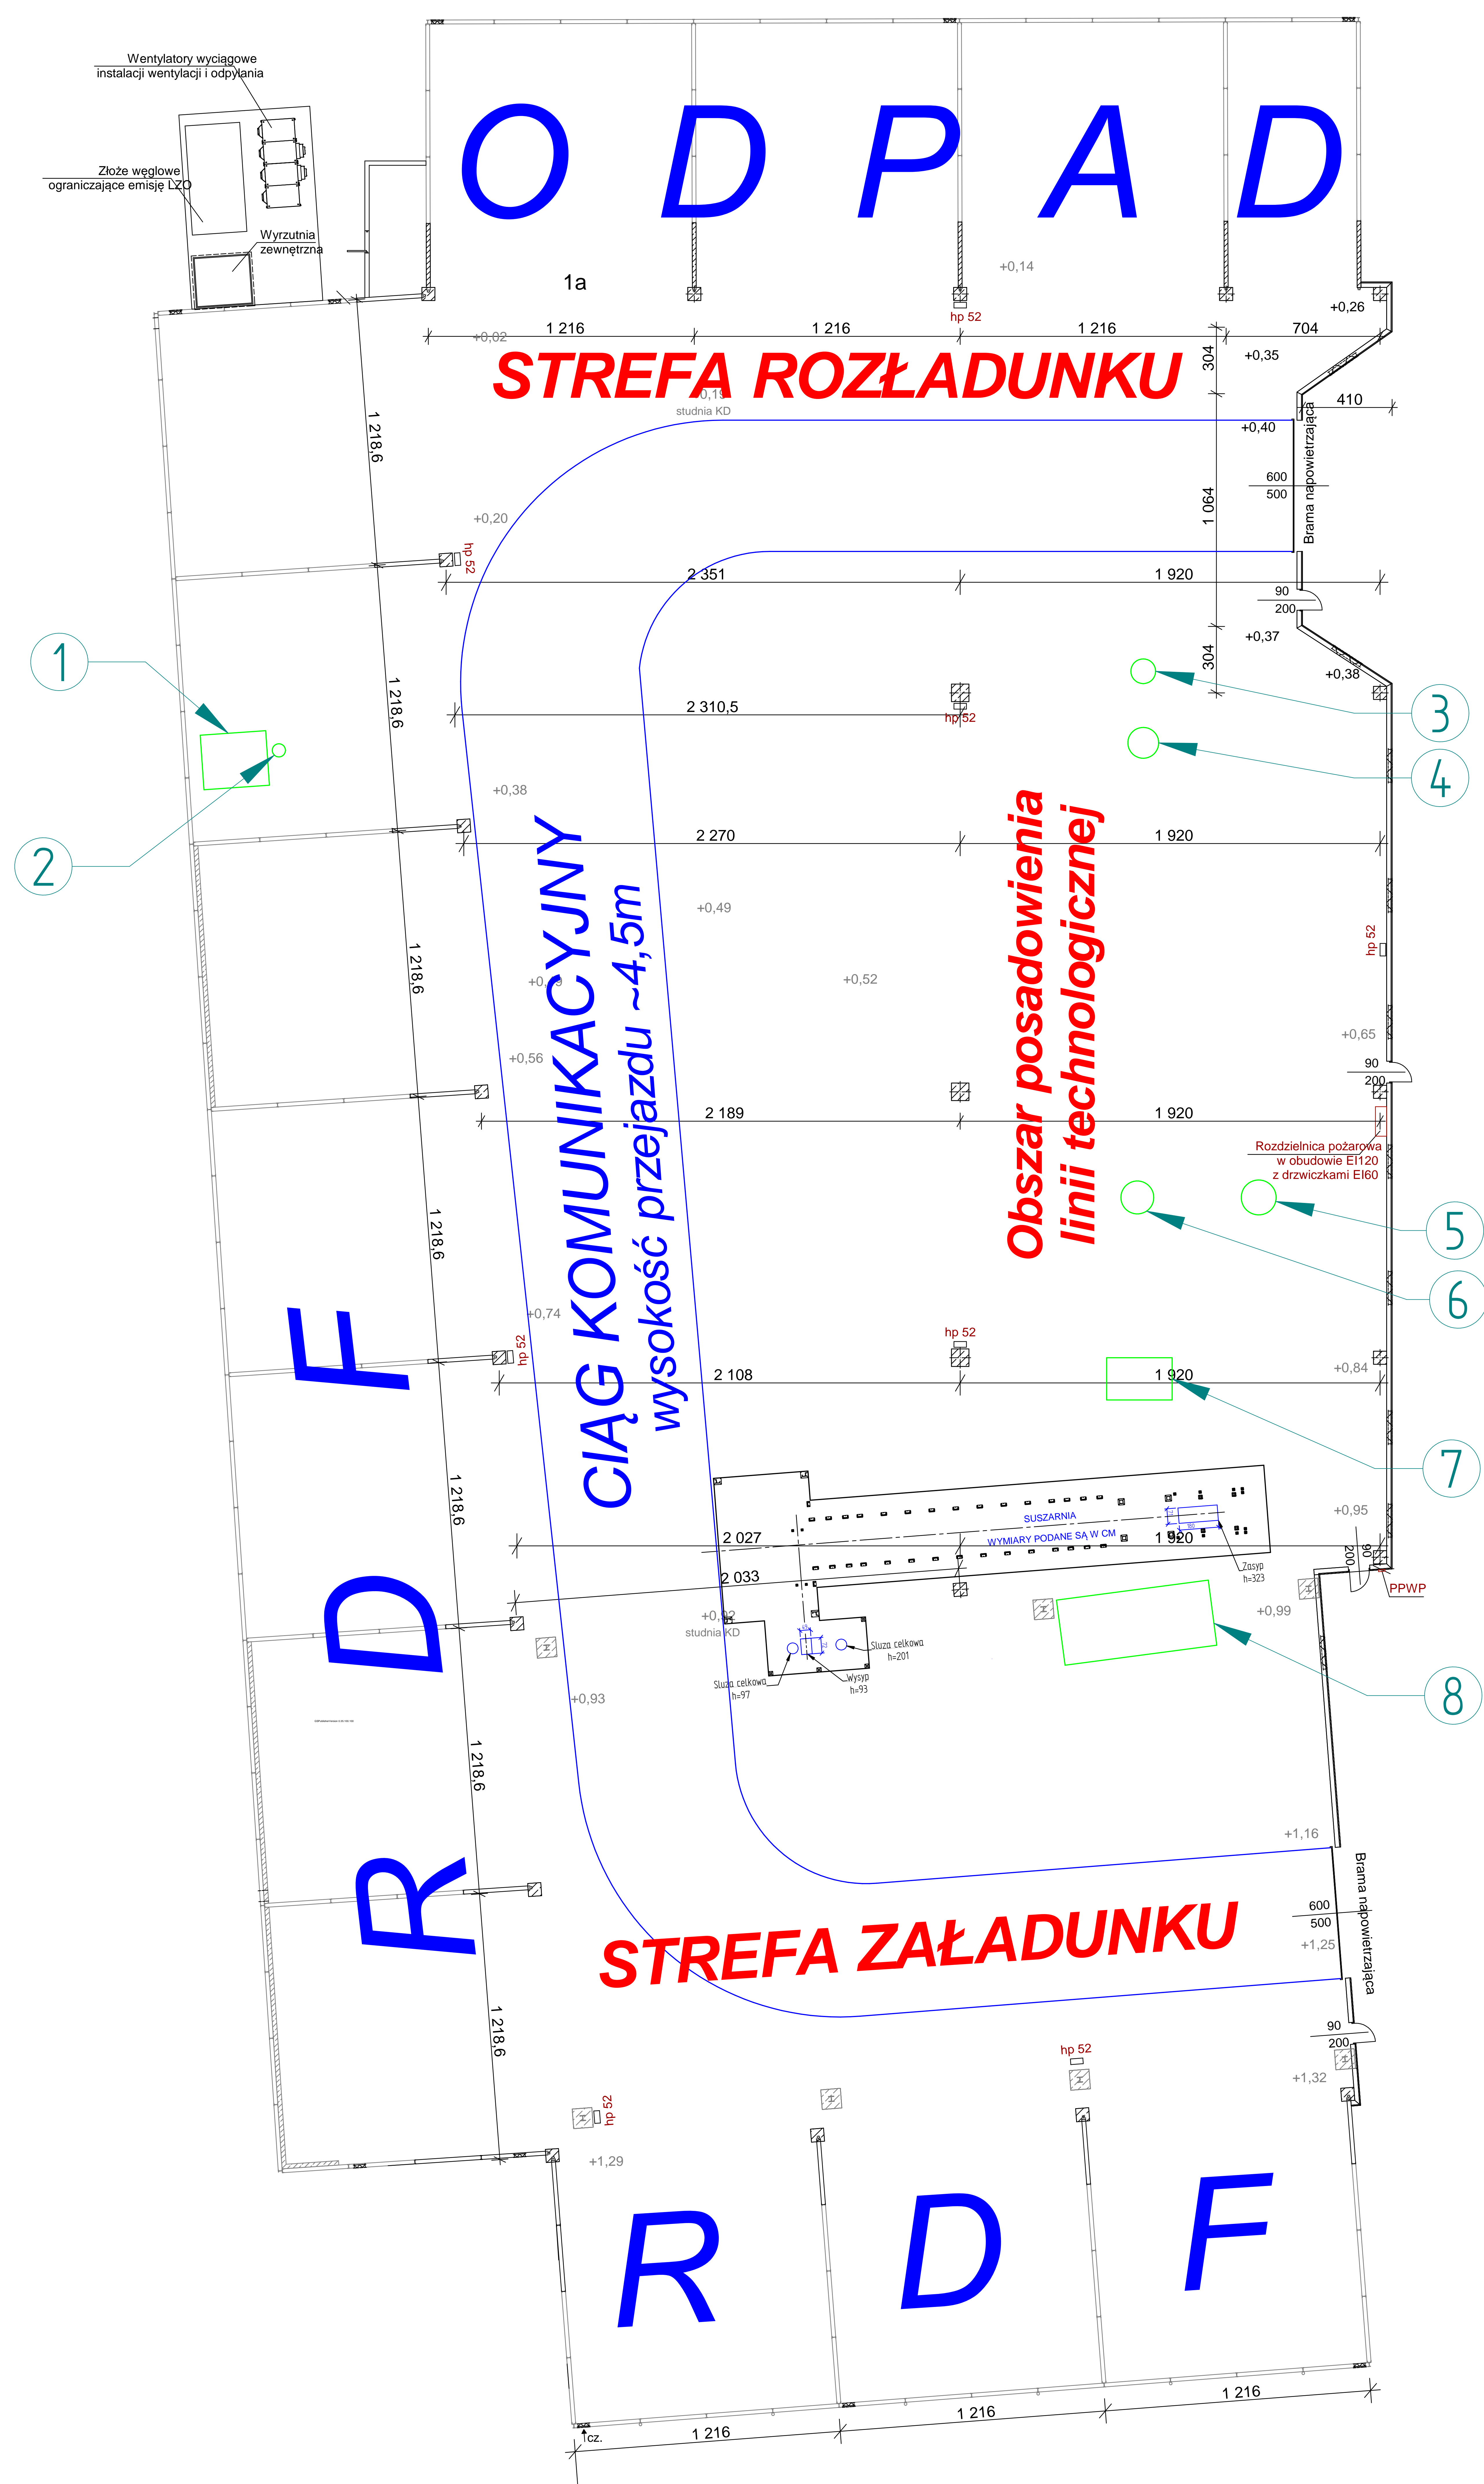

Legenda:

- 1. Okap nad rozdrabniaczem. Wymiary kosza zasypowego 3,51x2,48m. Wysokość urządzenia nad poziomem posadzki ~6,7m.
- 2. Punkt odciągowy z przenośnika taśmowego. Materiał: wstępnie rozdrobniony odpad. Wysokość urządzenia nad poziomem posadzki ~0,8m.
- 3. Punkt odciągowy z przenośnika taśmowego nad boksem. Wysokość urządzenia nad poziomem posadzki ~4,5m.
- 4. Punkt odciągowy na przesypie z przenośnika taśmowego. Wysokość urządzenia nad poziomem posadzki ~10m.
- 5. i 6. Odbiór powietrza z separatora powietrznego 6 000 (Ø350) i 12 000 (Ø500) m<sup>3</sup>/h. Wysokość króćca nad poziomem posadzki ~7,3m.
- 7. Okap nad rozdrabniaczem. Wymiary kosz zasypowego 3x1,93m. Wysokość urządzenia nad poziomem posadzki ~5,7m.
- 8. Okap nad bunkrem załadowczym do suszarni paliwa RDF - do przyłączenia w przyszłości. Wymiary orientacyjne bunkra 7x3m. Pozostawić króciec przyłączeniowy bez okapu.